

Comune di Sala Biellese
Piano Regolatore Generale Comunale

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Procedimento

Tecnici Incaricati

Brunello Maffeo - geologo

Studio Associato di Geologia Maffeo
Biella - Salita di Riva 3 - tel/fax 01521931


Indagine geologica (Progetto definitivo)

Carta litotecnica
scala 1:10.000

Legge Regionale
n. 56/77 e s.m.i.
art. 17 - comma 1

Data della stesura:
Novembre 2009

A-G7

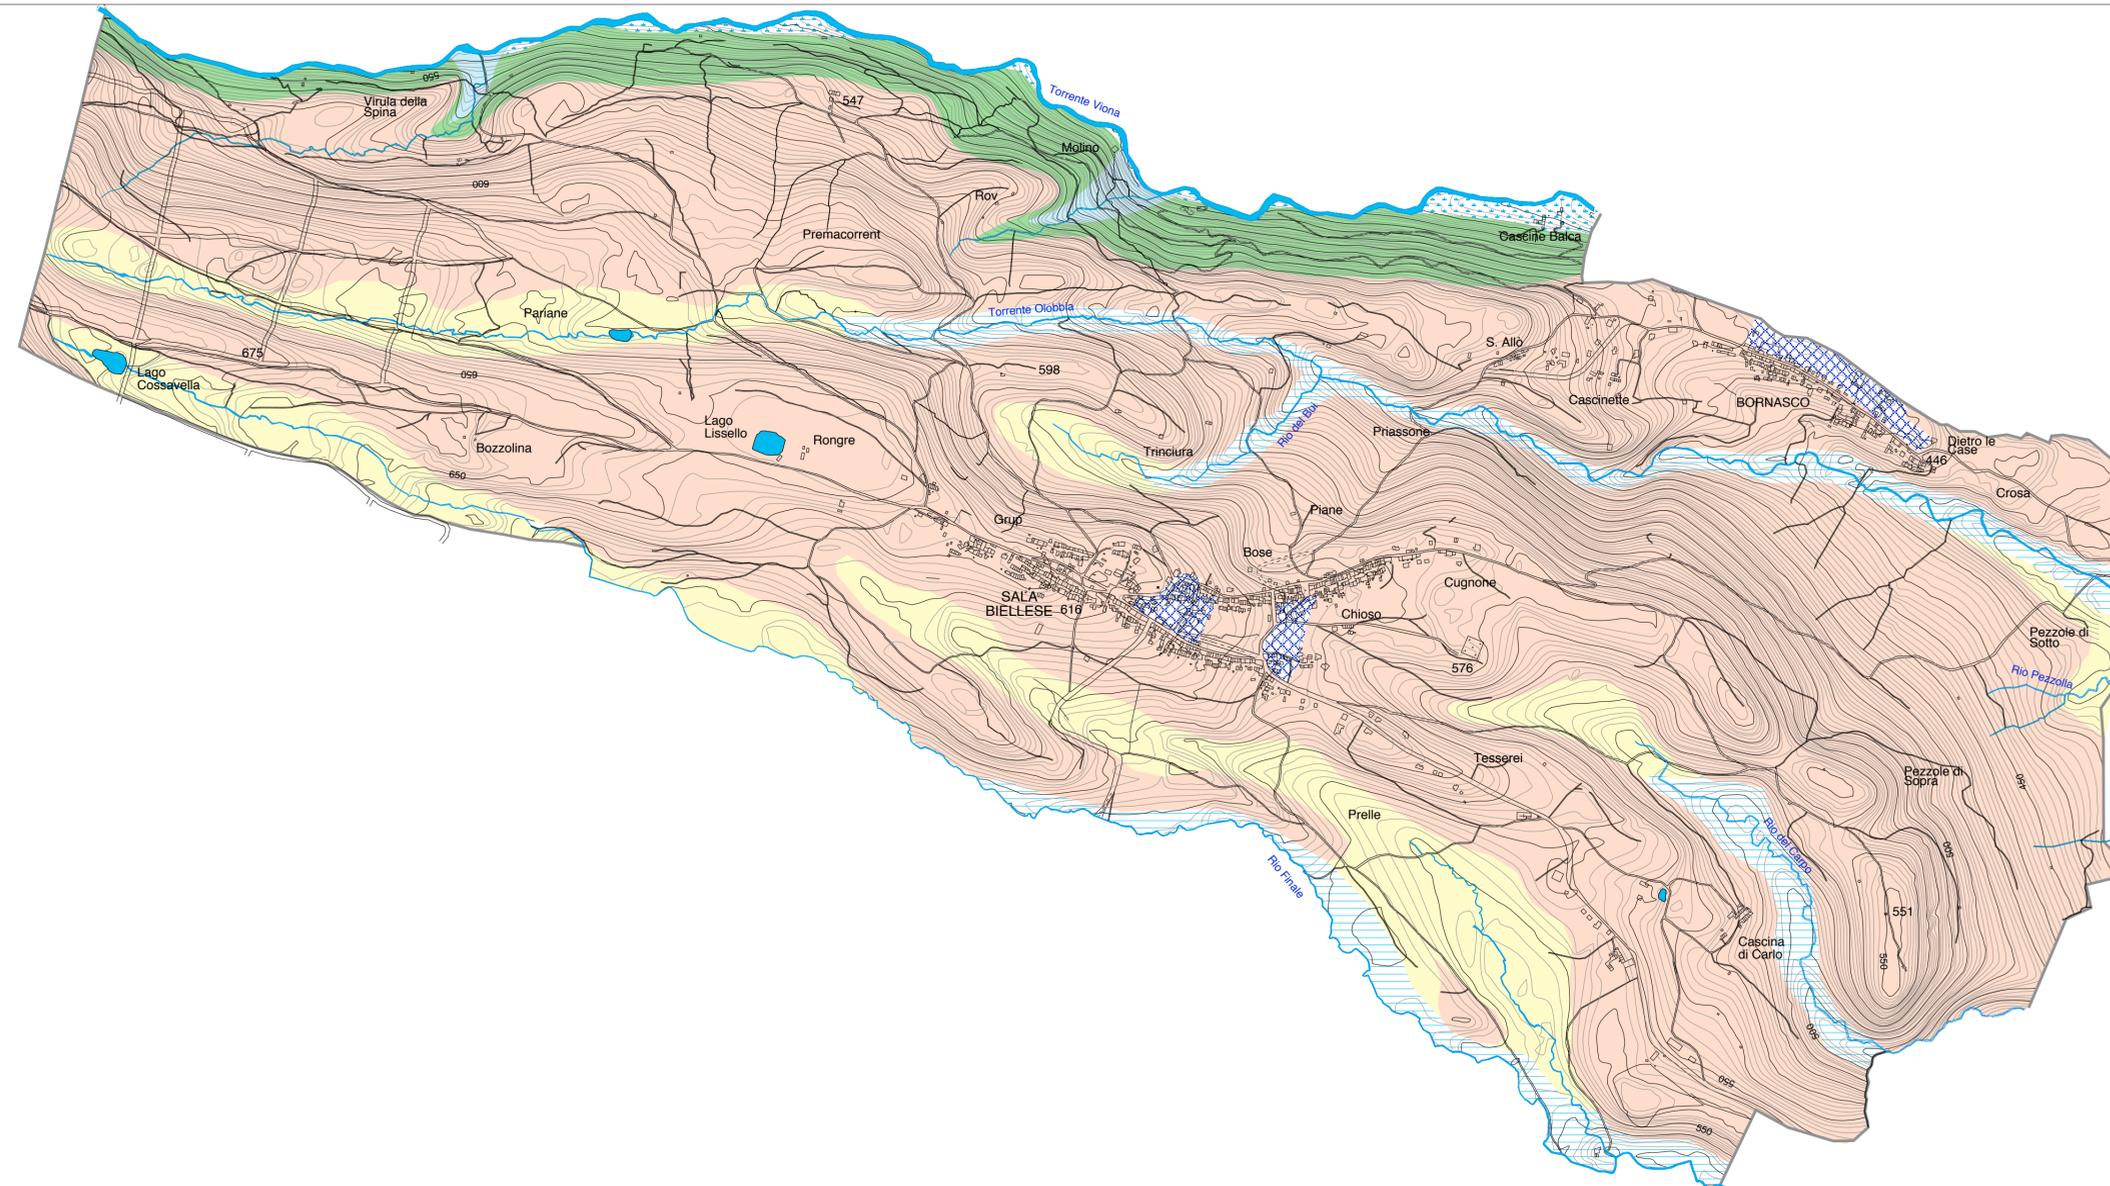

	UNITA' LITOTECNICA	CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
DEPOSITI SCIOLTI			
	Materiali colluviali e di genesi mista	Depositi limo-sabbiosi talora con ghiaie, molto sciolti. Potenza variabile sino a 3-4 metri	Scadenti
	Conoide di deiezione	Depositi scarsamente addensati ad elementi ciottolosi in abbondanti sabbie limose.	Variabile in relazione alla granulometria, ma complessivamente scadenti
	Depositi alluvionali del T. Viona	Depositi grossolani sciolti con ciottoli e blocchi in matrice sabbiosa	Variabile in relazione alla granulometria, ma complessivamente discrete
	Depositi alluvionali inframorenici	Depositi grossolani sciolti con ciottoli in matrice limo-sabbiosa	Discrete, ma possibile presenza di lenti limose compressibili
AMMASSI ETEROMETRICI SOVRACONSOLIDATI			
	Depositi glaciali di ablazione	Ammassi eterometrici con matrice limosa che ingloba massi e blocchi lapidei. Presenza di lenti anche estese di argille lacustri.	Assai varie in relazione all'eterometria del complesso; generalmente risultano discrete, con eccezione dei banchi argillosi ove sono scadenti o pessime.
	Depositi glaciali di fondo	Coperture date da limi loessici alterati e ferrettilizzati	
MATERIALI DI ORIGINE ANTROPICA			
	Riporti o estese modifiche artificiali	Inerti e materiali di risulta di scavi e sbancamenti.	Scadenti in presenza di riporti